


FM

PROQUIFERMA,S.L.

Sostres, 17 local 1º - 08024 BARCELONA
Teléfono 93.285.01.62
Teléfono y fax. 93.284.89.99
e-mail:info@proquierma.com

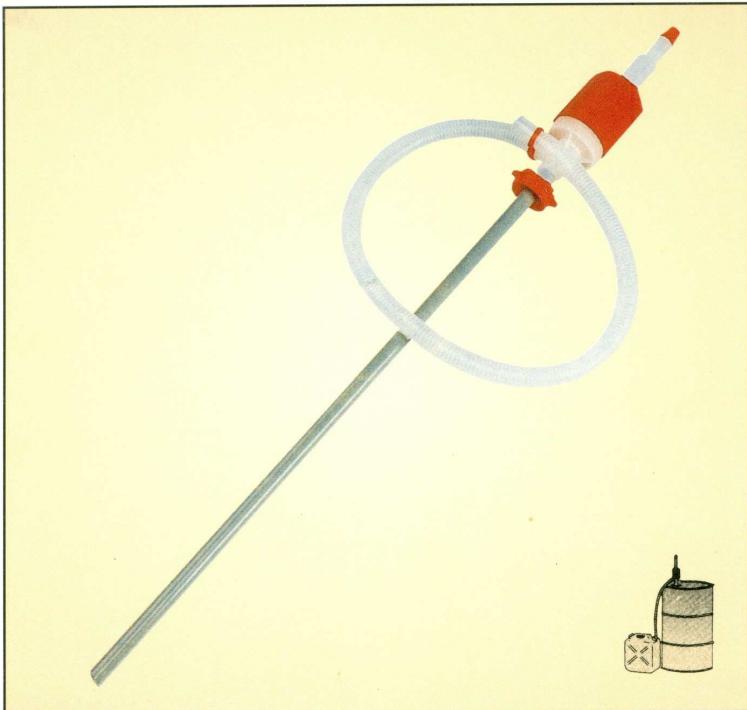

BOMBA MANUAL REF. TP-011

Bomba fabricada en Polipropileno

Se usan especialmente en pequeños trasvases en la industria química para llenado de pequeños bidones y muestras.

Consultar tabla de resistencia química

RESISTENCIA QUÍMICA DEL POLIPROPILENO

*RESISTENTE
+CONDICIONAL
X NO RESISTENTE

Ácidos débiles : *

Ácidos fuertes : +

Ácidos oxidantes : x

Álcalis débiles : *

Álcalis fuertes : *

Sales (Soluciones): *

Halógenos : x

Hidrocarburos alifáticos : *

Hidrocarburos clorados : x

Alcoholes : *

Ésteres : +

Cetonas : +

Éteres : x

Aldehídos : *

Aminas : *

Ácidos orgánicos : +

Hidrocarburos aromáticos : +

Petróleo y derivados : +

Aceites minerales : *

Grasas y aceites : *

Hidrocarburos insaturados clorados : x